

## АКТ

об установлении границ обслуживания и ответственности

за состояние присоединенных тепловых сетей между

Самарским межрайонным обществом  
5<sup>го</sup> района и абонента Ассоциации ТЭМ «Самара»  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. г. \_\_\_\_\_

Составлен при участии ответственного представителя от Самарского  
межрайонного общества 5<sup>го</sup> района  
(предприятие)

в лице директора Демидова Ю. В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

и ответственного представителя от Ассоциации ТЭМ «Самара»  
(предприятие)

гл. инженера Балашова С. И. т. 51-36-55  
(должность, фамилия, имя, отчество)

в следующем:

Настоящим актом устанавливается граница ответственности Общественной  
камеры № 7 по ул. Свара-Загора

1) Тепловая камера № 7 по ул. Свара-Загора,  
и зарвытки, установленные в ней в теплота-  
проводах и на осветительных сетях 5<sup>го</sup> района  
Самара


2) Теплосеть от вхорного и вхорного трансформ  
зарвытки, установленные в ТК-7 по ул. Свара  
Знаменского (тепловом пункте) на осветительных  
Ассоциации ТЭМ «Самара» д=159, д=108  
общей пропускной способностью  $S=80\text{ МВ}$

Операции в тепловой системе, ремонты всех видов, надзор и содержание произво-  
дятся силами и средствами каждого предприятия (организации) по принадлежности в со-  
ответствии с «Правилами пользования тепловой энергией» (п.5.1.–5.4.)

Все работы по эксплуатации и ремонту тепловых сетей и теплоиспользующих ус-  
тановок производятся согласно правилам технической эксплуатации и правилам техники  
безопасности.

Другие замечания и уточнения по установлению границы раздела между сетями.

Схема присоединения Абонента:

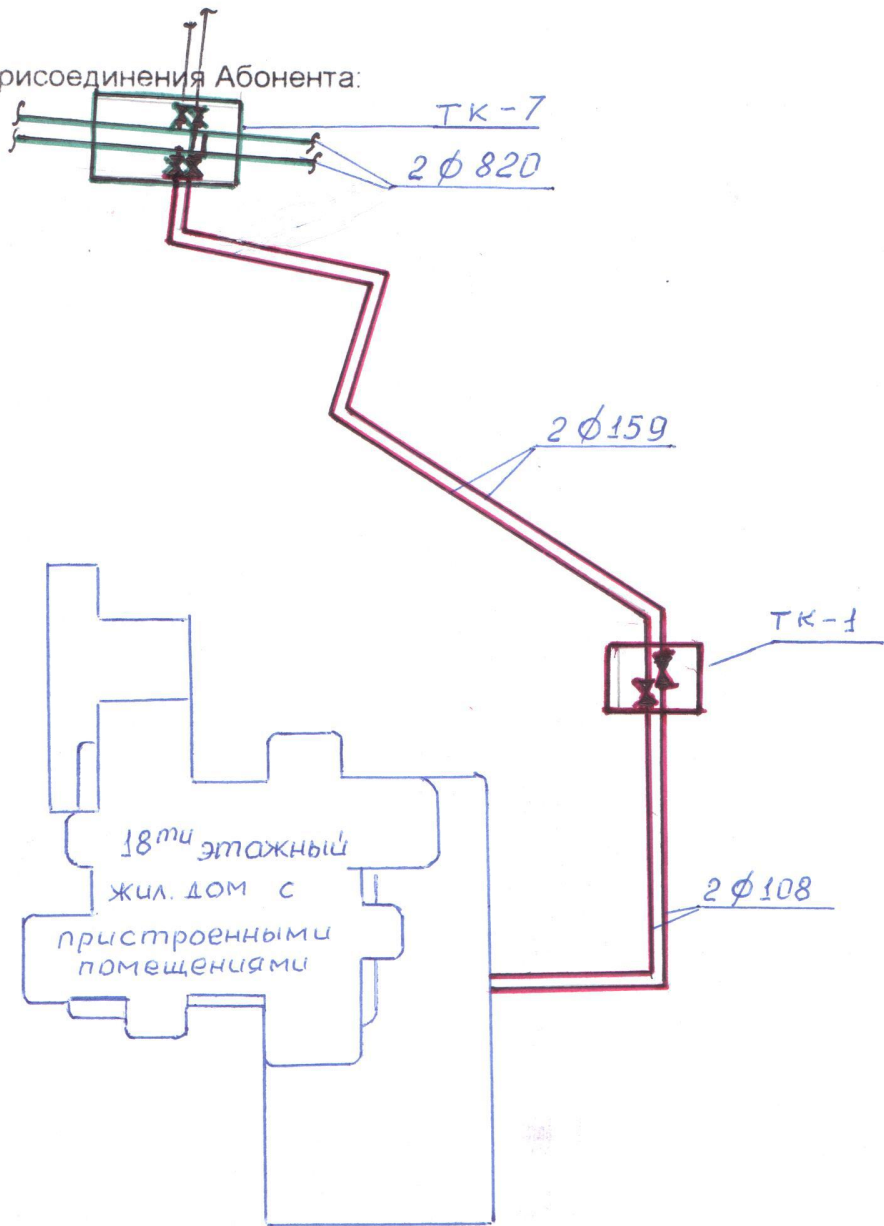

сети ТМК-4 показаны — цветом  
 сети 5-го района показаны — цветом  
 ССС

ПОДПИСИ:

Начальник  
теплосети



М.П.

Представитель  
потребителя



М.П.